



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З


от 10.07.2025 № 1-3.25-427/25

г. Южно-Сахалинск

Об установлении тарифов общества с ограниченной ответственностью «Альянс» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на период 2026-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», учитывая итоги заседания региональной энергетической комиссии Сахалинской области (протокол от 10 июля 2025 года № 56), приказываю:

1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Альянс» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2026-2030 годов согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной ответственностью «Альянс» в сфере холодного

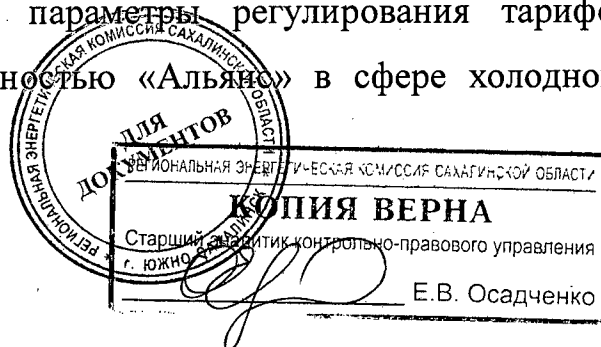

водоснабжения и водоотведения на период 2026-2030 годов согласно приложению № 3.

3. Установить тарифы общества с ограниченной ответственностью «Альянс» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2026-2030 годов согласно приложению № 4.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2026 года.


5. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить его на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B2A0BDD788AD048E26F8B14A4515F-
8
Владелец: Чекрышев Дмитрий Владимирович
Действителен с 31.07.2024 по 24.10.2025

Д.В. Чекрышев

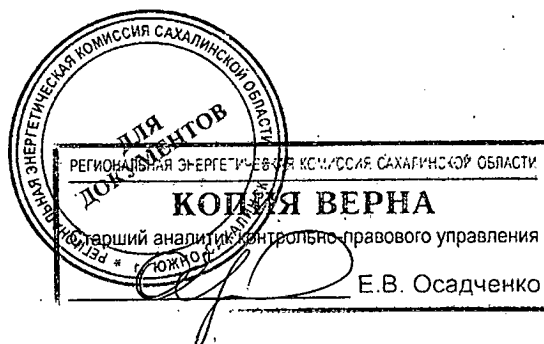

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу региональной энергетической

комиссии Сахалинской области

№ 1-3.25-427/25 от 10.07.2025

**Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Альянс»
в сфере холодного водоснабжения**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО «Альянс» 694160, Сахалинская область, Макаровский район, г. Макаров, ул. 50 лет Октября, д. 4, кв. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы	2026-2030 годы



Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Истекший период регулирования - 2024 год		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Объем выработки воды	тыс. м³	34,00	31,70	32,46	32,46	32,46	32,46	32,46
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м³	34,00	31,70	32,46	32,46	32,46	32,46	32,46
5.	Объем потерь	тыс. м³	1,70	1,60	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,00	5,05	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
6.	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. м³	32,30	30,10	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
6.1.	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. м³	32,30	30,10	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
6.1.1.	населению	тыс. м³	28,50	27,20	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
6.1.2.	бюджетным потребителям	тыс. м³	2,50	1,60	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
6.1.3.	прочим потребителям	тыс. м³	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
6.2.	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	1345,09	2076,48	2735,76	2891,17	3005,03	3123,37	3246,39

КОПИЯ ВЕРНА

Старший администратор контрольно-правового управления

Е.В. Осадченко

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	1 - 4 кварталы 2026	102,44
1.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замена ламп накаливания на светодиодные светильники)	1 - 4 кварталы 2026	2,97
	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	1 - 4 кварталы 2027	106,54
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замена ламп накаливания на светодиодные светильники)	1 - 4 кварталы 2027	3,09
	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	1 - 4 кварталы 2028	110,80
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замена ламп накаливания на светодиодные светильники)	1 - 4 кварталы 2028	3,21
	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений, из них:	1 - 4 кварталы 2029	115,23
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замена ламп накаливания на светодиодные светильники)	1 - 4 кварталы 2029	3,34



КОПИЯ ВЕРНА

Старший специалист по контролю-правового управления

Е.В. Осадченко

5.	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	1 - 4 кварталы 2030	119,84
5.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замена ламп накаливания на светодиодные светильники)	1 - 4 кварталы 2030	3,47


Раздел 4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного	0,1	0	0	0	0

КОПИЯ ВЕРНА


Старший специалист контрольно-правового управления
Е.В. Осадченко

	водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)						
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	0,706	0,702	0,698	0,695	0,692	

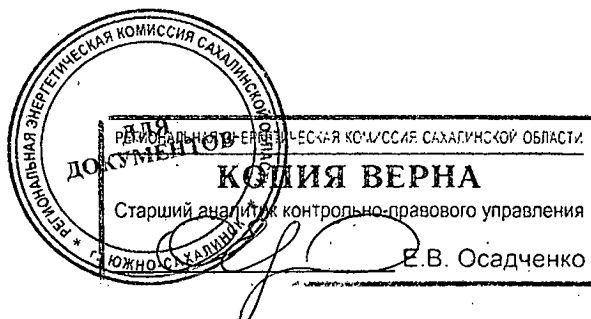

Раздел 5. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия


№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %				
		2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027	2029/ 2028	2030/ 2029
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	50	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды					

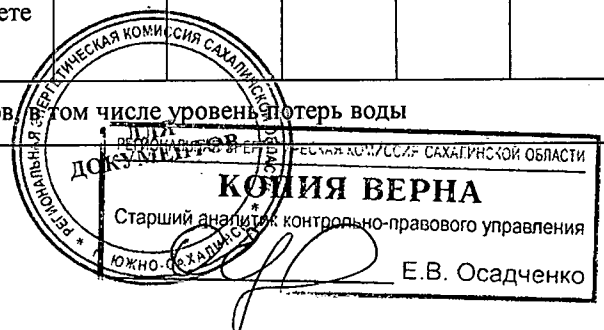

3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть	77,8	100	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	113,1	99,4	99,4	99,6	99,6
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	223,0	105,7	103,9	103,9	103,9

Раздел 6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Перечень плановых мероприятий
1	2
1.	Уведомление абонентов о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей

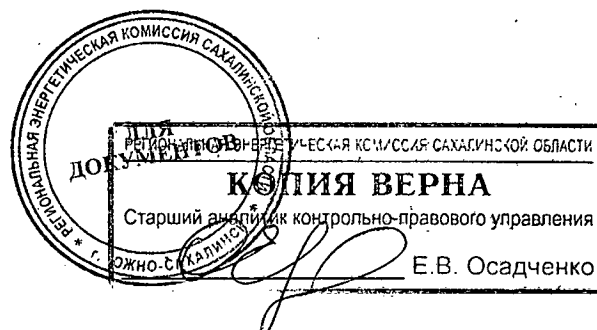

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу региональной энергетической
комиссии Сахалинской области
№ 1-3.25-427/25 от 10.07.2025

**Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Альянс»
в сфере водоотведения**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО «Альянс» 694160, Сахалинская область, Макаровский район, г. Макаров, ул. 50 лет Октября, д. 4, кв. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы	2026-2030 годы



Раздел 2. Планируемый объем водоотведения, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Истекший период регулирования - 2024 год		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м³	13,600	13,310	13,735	13,735	13,735	13,735	13,735
1.1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м³	13,600	13,310	13,735	13,735	13,735	13,735	13,735
1.1.1.	населению	тыс. м³	12,660	12,390	12,768	12,768	12,768	12,768	12,768
1.1.2.	бюджетным потребителям	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	прочим потребителям	тыс. м³	0,940	0,920	0,967	0,967	0,967	0,967	0,967
1.2.	Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	346,88	602,31	750,55	784,59	815,97	848,61	882,55


КОПИЯ ВЕРНА
Старший специалист контрольно-правового управления
Е.В. Осадченко

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	1 - 4 кварталы 2026	9,14
2.	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	1 - 4 кварталы 2027	9,51
3.	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	1 - 4 кварталы 2028	9,89
	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	1 - 4 кварталы 2029	10,29
	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	1 - 4 кварталы 2030	10,70

Раздел 4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2		3	4	5	6	7

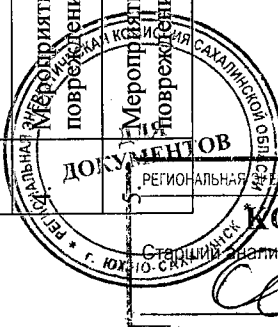


КОПИЯ ВЕРНА

Старший аналитик контрольно-правового управления

Е.В. Осадченко

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения									
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	а	0	0	0	0	0	0	0
2.	Показатели очистки сточных вод								
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов								
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.	0	0	0	0	0	0	0	0

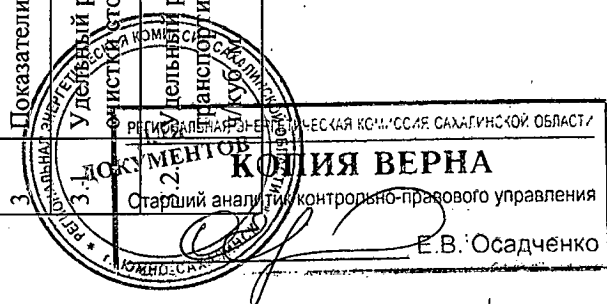

Раздел 5. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, %				
		2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027	2029/ 2028	2030/ 2029
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	0	0	0	0	0
2.	Показатели очистки сточных вод					
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	102,8	100	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	0	0	0	0	0
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	-	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА


Старший аналитик контрольно-правового управления

Е.В. Осадченко

	транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	206,9	104,5	104,0	104,0	104,0

Раздел 6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Перечень плановых мероприятий
1	2
1.	Уведомление абонентов о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта на централизованных системах водоотведения

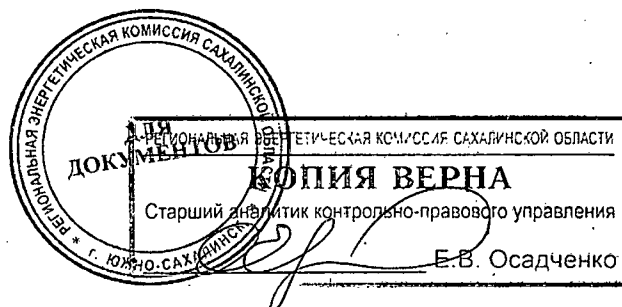

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу региональной энергетической
комиссии Сахалинской области
№ 1-3.25-427/25 от 10.07.2025

Долгосрочные параметры регулирования
тарифов общества с ограниченной ответственностью «Альянс»
на период 2026 – 2030 годов

№ п/п	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб. м
1	2	3	4	5	6
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)				
1.	2026	2334,55	x	3,89	0,706
2.	2027	x	1,0	3,89	0,702
3.	2028	x	1,0	3,89	0,698
4.	2029	x	1,0	3,89	0,695
5.	2030	x	1,0	3,89	0,692
	Водоотведение				
1.	2026	746,87	x	x	x
2.	2027	x	1,0	x	x
3.	2028	x	1,0	x	x
4.	2029	x	1,0	x	x
5.	2030	x	1,0	x	x



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу региональной энергетической

комиссии Сахалинской области

№ 1-3.25-427/25 от 10.07.2025

Тарифы

общества с ограниченной ответственностью «Альянс»
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
(НДС не облагаются*)

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифов	Тариф, руб./куб. м
1.	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)		
1.1.	для населения	с 01.01.2026 по 30.06.2026	21,40
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	23,43
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	23,43
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	25,53
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	25,53
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	27,82
		с 01.01.2029 по 30.06.2029	27,82
		с 01.07.2029 по 31.12.2029	30,32
		с 01.01.2030 по 30.06.2030	30,32
		с 01.07.2030 по 31.12.2030	33,04
1.2.	для иных потребителей	с 01.01.2026 по 30.06.2026	39,31
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	136,05
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	92,67
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	92,67
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	92,67
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	99,97

		с 01.01.2029 по 30.06.2029	99,97
		с 01.07.2029 по 31.12.2029	100,25
		с 01.01.2030 по 30.06.2030	100,25
		с 01.07.2030 по 31.12.2030	107,85
2.	Водоотведение		
2.1.	для населения	с 01.01.2026 по 30.06.2026	11,42
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	12,50
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	12,50
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	13,62
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	13,62
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	14,84
		с 01.01.2029 по 30.06.2029	14,84
		с 01.07.2029 по 31.12.2029	16,17
		с 01.01.2030 по 30.06.2030	16,17
		с 01.07.2030 по 31.12.2030	17,62
2.2.	для иных потребителей	с 01.01.2026 по 30.06.2026	27,16
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	82,14
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	57,12
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	57,12
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	57,12
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	61,70
		с 01.01.2029 по 30.06.2029	61,70
		с 01.07.2029 по 31.12.2029	61,88
		с 01.01.2030 по 30.06.2030	61,88
		с 01.07.2030 по 31.12.2030	66,64

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

